



DETALJ UGRADNJE SPRINKLER VISEĆE MLAZNICE

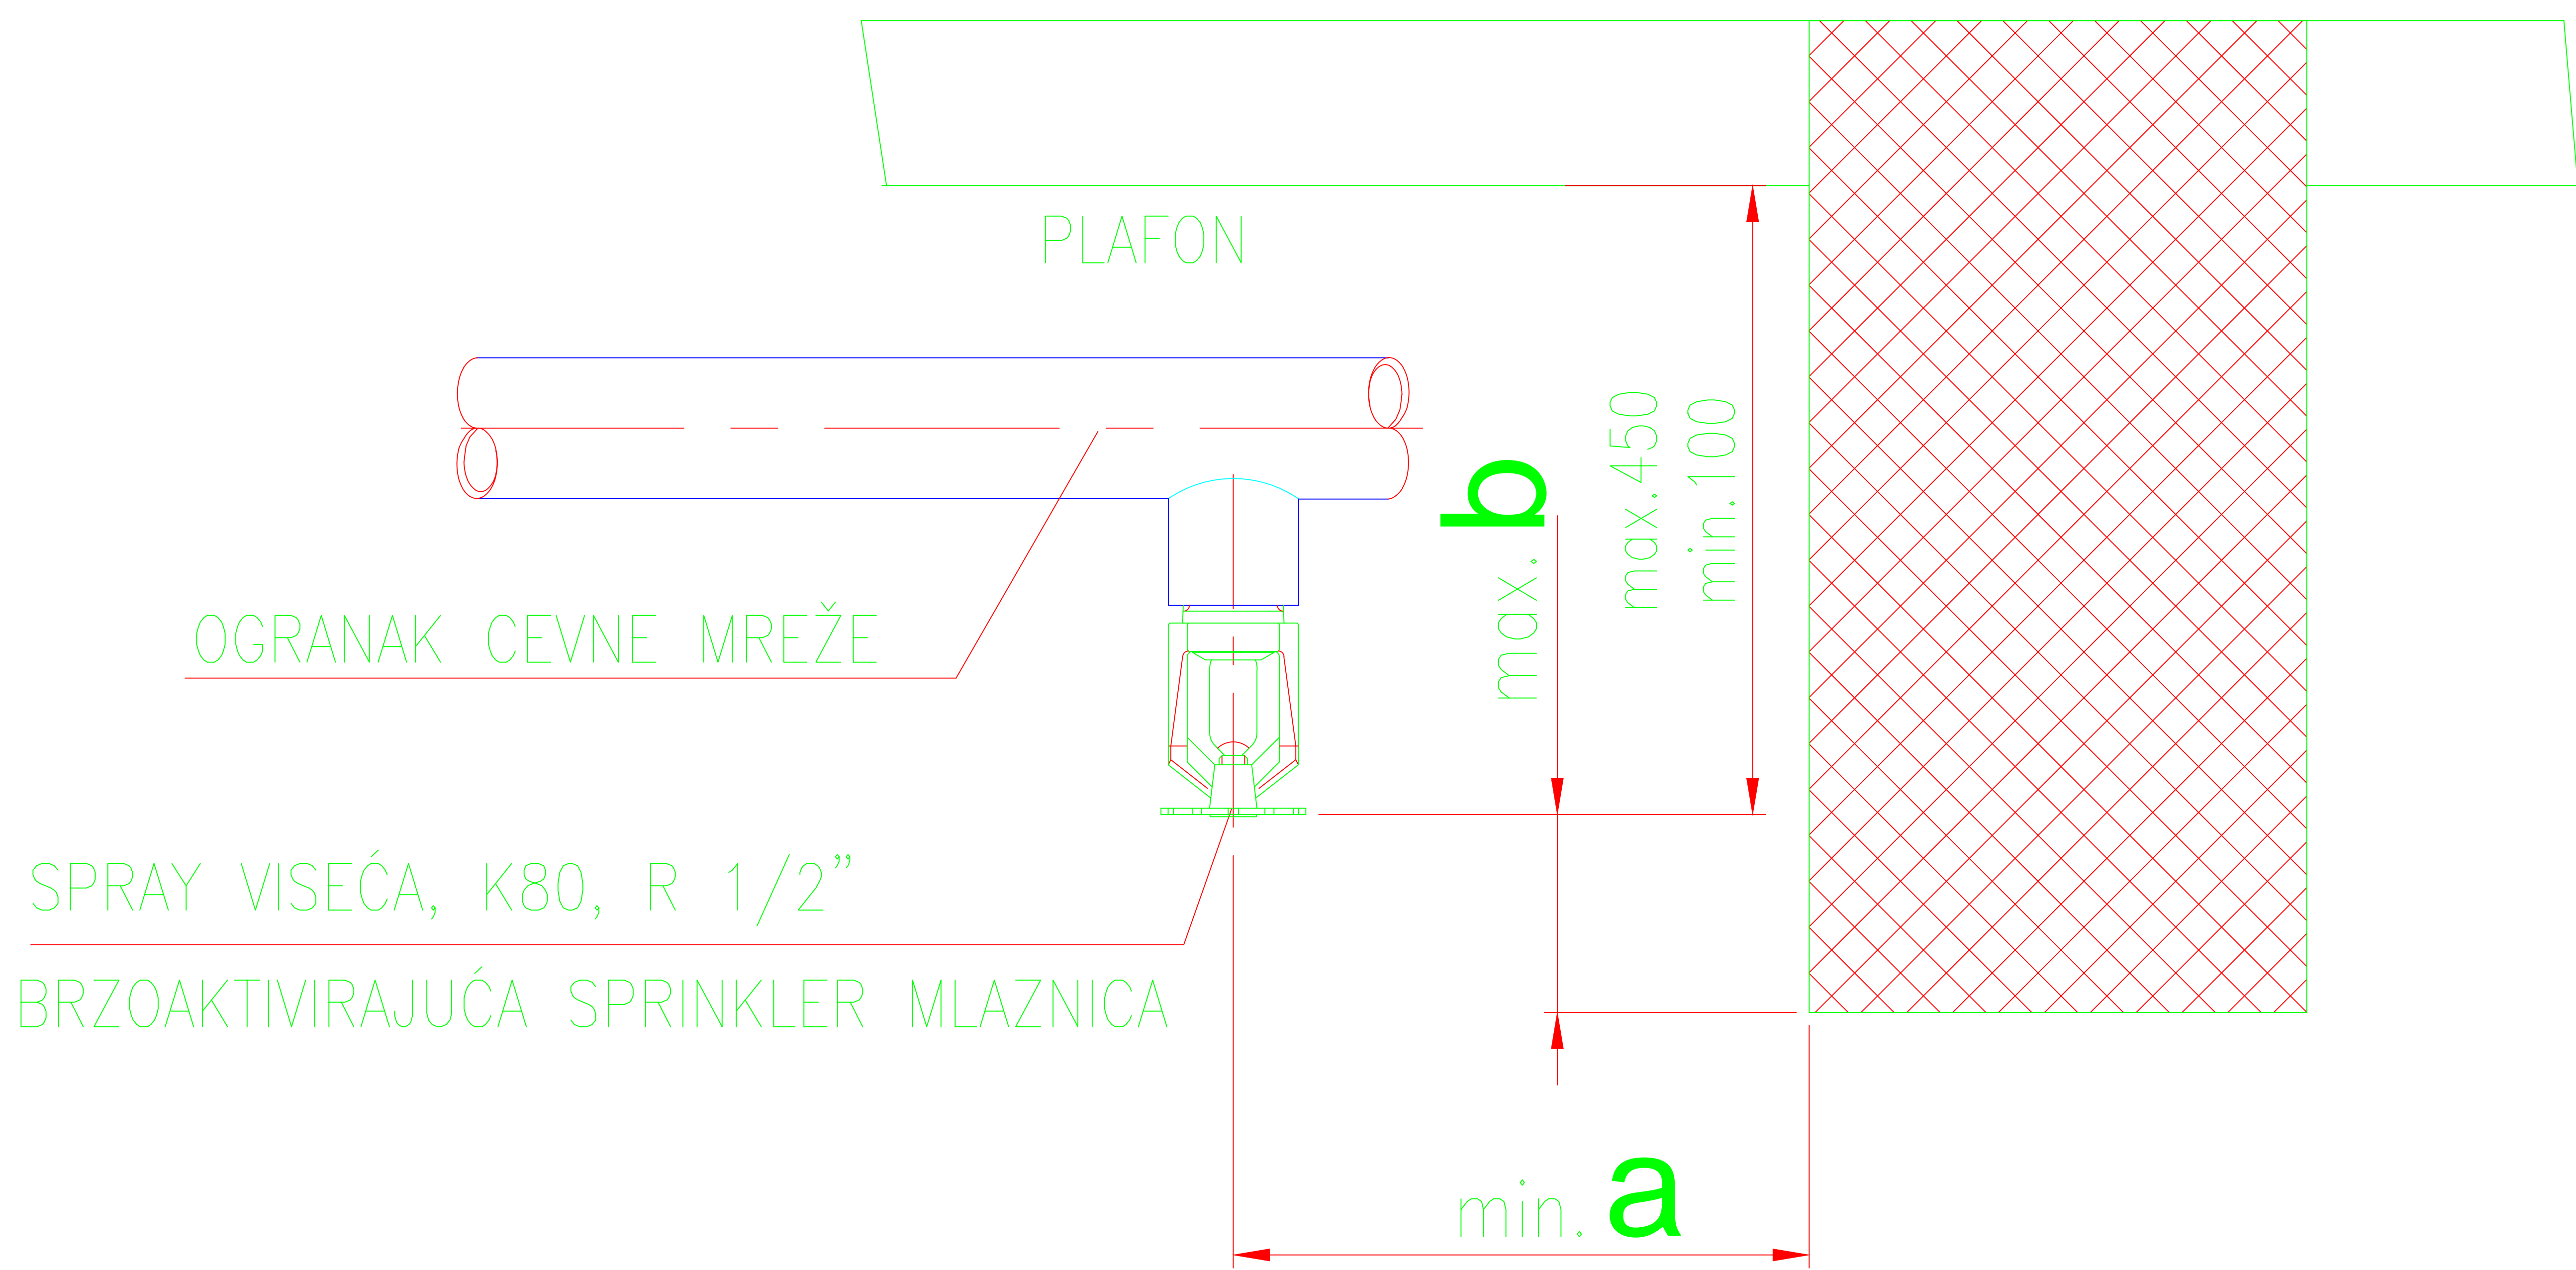

a (mm)	b (mm)
400	105
450	125
500	135
550	145
600	155
650	170
700	180


a (mm)	b (mm)
750	200
800	215
850	225
900	240
950	255
1000	265
1050	275

a (mm)	b (mm)
1100	295
1150	305
1200	320
1250	335
1300	350
1350	360
1400	375



loptasta slavin

čep(štorc spojnica u toku ispiranja)



loptasta slavin

čep(štorc spojnica u toku ispiranja)

Montaža slavina za ispiranje i pražnjenje cevovoda  
(upravno na magistralu/u pravcu magistrale)

"SIGURNOST" doo Niš	Datum: Jun.2014	INVESTITOR: OPŠTINA SURDULICA
Projekat: GLAVNI PROJEKAT STABILNE AUTOMATSKE INSTALACIJE ZA GAŠENJE POŽARA VODOM, SPRINKLER INSTALACIJA	FAZA:	OBJEKAT: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SKC–a
Odgovorni projektant: Vladimir Veličković d.i.e.	BROJ: 12	NAZIV CRTEŽA: DETALJI
Projektanti saradnici:struk. ing. el. Duško Savić struk. ing. el. Saša Stančić		